



MISTRAL 6000 EC

rev. 19-2

30

Centrala stojąca

- Obudowa – w kolorze białym, wykonana z tworzywa PVC, ocieplona i wygłuszona akustycznie.
- Filtry powietrza – standardowo klasy G4.

Automatyka

- Zabudowana wewnątrz urządzenia
- Sterowanie napięciem bezpiecznym – 12 V DC***
- Regulator wydajności wentylacji:
 - regulator manualny RM4
 - regulator cyfrowy RC4, RC5, RC6
- Podłączenie regulatora wydajności wentylacji RM, RC przewodem 1 × UTP kat. 5 (8 żył)
- Zasilanie centrali wentylacyjnej:
 - gniazdo 3-fazowe 5P 32 A – 3 × 400 V,
 - zalecane zabezpieczenie nadprądowe min. B32.
- Procesorowy układ przeciwwzmrożeniowy*** poprzez:
 - wyłączenie nawiewu (standard)
 - wbudowana nagrzewnica elektryczna PTC (opcja)
 - recyrkulacja na przepustnicy zewnętrznej (opcja)

Wyposażenie dodatkowe

- elektryczna nagrzewnica kanałowa Mistral ENO (wtórna) – 9 kW / 3 × 400 V AC
- wodna nagrzewnica/chłodnica kanałowa

Dane techniczne

Sprawność cieplna	75–68%
Strumień objętości powietrza / spręż dyspozycyjny centrali	
– nawiew	4000–6000 m ³ /h / 665–285 Pa
– wywiew	4000–6000 m ³ /h / 675–305 Pa
Wydajność projektowa SWNM*	5000 m ³ /h
Jednostkowa moc wentylatora JMW _{int}	310 W/(m ³ /s)
Pobór mocy: wentylatory	350–1700 W
– max wentylatory	3,16 kW
– nagrzewnica wstępna PTC**	9,6 kW
Zasilanie centrali	3 × 400 V AC
Wymiary filtra	1160 × 490 × 80 mm
Średnica króćców wentylacyjnych (wys. × dł.) ...	450 × 850 mm
Wymiary gabarytowe (wys. × dł. × gł.)	1100 × 1495 × 1200 mm
Masa centrali	210 kg

Akustyka

Poziom hałasu emitowany przez centralę wentylacyjną w czasie pracy. Dokładny opis warunków pomiaru w opisie.

	normalna praca centrali [dBA]	poziom maksymalny [dBA]
Na zewnątrz	37–64	68
Wywiew	38–66	71
Nawiew	42–70	75

Temperatura powietrza nawiewanego


W tabeli poniżej podano przewidywaną temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczeń, co opisano dokładnie we wstępie w części ogólnej katalogu.

Bieg	Temp. zewn.	Temp. nawiewu			
		Konfig. 1***	Konfig. 2***	Konfig. 3***	Konfig. 4***
I bieg 1500 m ³ /h	-15	6,5–11	8–11	23,5–27,5	24,5–27,5
	-5	10–13,5	10,5–13,5	27–30	27–30
	5	15,5–16,5		32–33	
II bieg 3000 m ³ /h	-15	6–10,5	7,5–10,5	14,5–18,5	15,5–18,5
	-5	9,5–13	11–13	18–21	19–21
	5	15–16,5		23–24,5	
III bieg 4500 m ³ /h	-15	5–9,5	7–9,5	11–15	12,5–15
	-5	9–12,5	10,5–12,5	15–18	16–18
	5	15–16		20,5–21,5	
IV bieg 6000 m ³ /h	-15	4,5–8,5	6–8,5	9–12,5	10–12,5
	-5	8,5–12	10–12	13–16	14–16
	5	14,5–15,5		18,5–19,5	

* W przypadku SWNM (system wentylacji budynków niemieszkalnych) maksymalna wydajność, przy której centrala spełnia wymagania ekoprojektu Erp2018. Dane ekoprojekt Erp2018 dostępne na stronie internetowej.

** Nagrzewnica zabudowana wewnątrz centrali.



*** Więcej informacji w części opisowej katalogu.

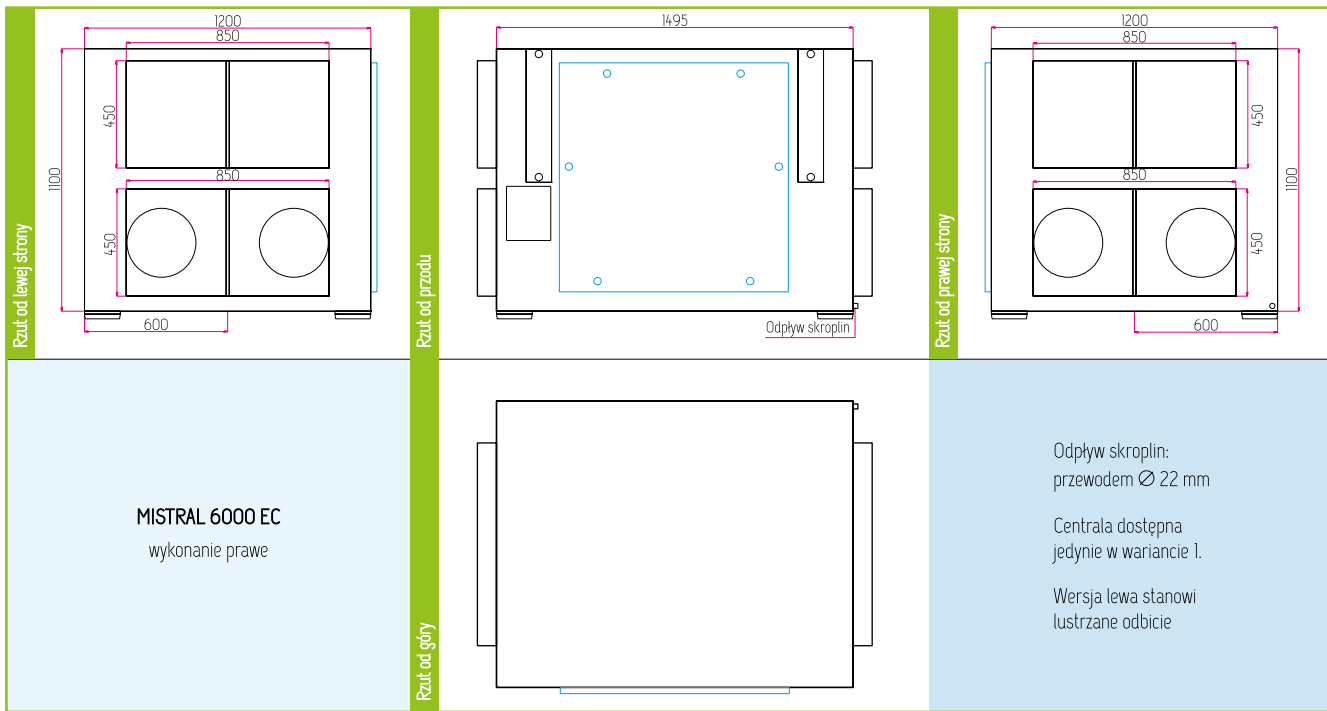


Charakterystyki

- przepływową

- sprawności temperaturowej

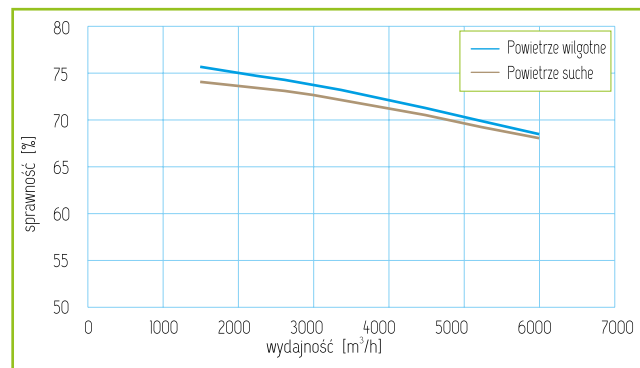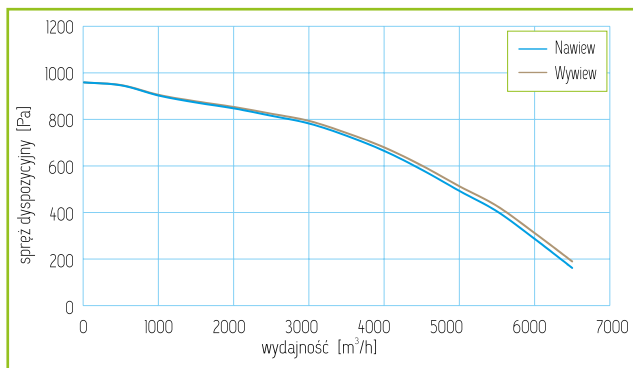

Charakterystykę sprawności podano dla parametrów: SWNM*.

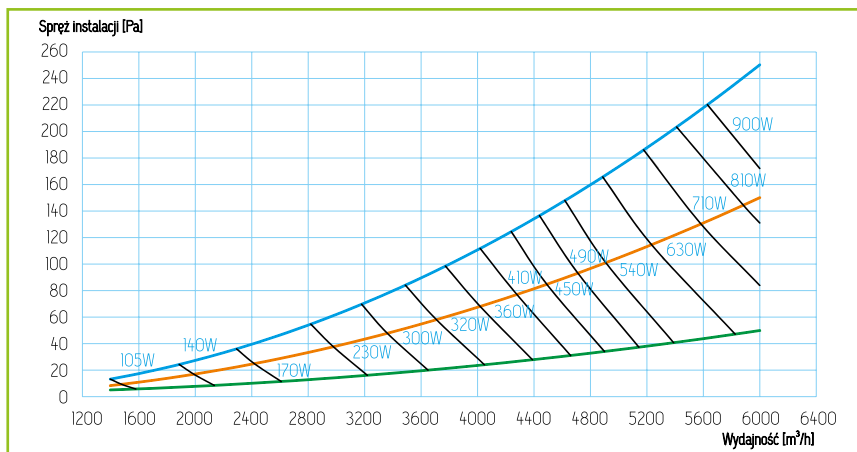

- poboru mocy wentylatora

Zastosowana automatyka umożliwia płynne i niezależne ustawienie wydajności obu wentylatorów.

Wykres przedstawia pobór mocy jednego wentylatora w zależności od parametrów pracy centrali, tj. wydajności oraz sprężu instalacji. Na wstępie w części ogólnej katalogu opisano jak na podstawie wykresu obliczyć moc całkowitą centrali oraz moc właściwą wentylatora.