



MISTRAL SMART 300 EC

6

Centrala

rev. 19-2

- Obudowa – w kolorze białym, wykonana z tworzywa PVC, ocieplona i wygłuszona akustycznie.
- Filtry powietrza – standardowo klasy G4.
- Bypass wymiennika z siłownikiem – w okresie letnim kiedy odzysk ciepła nie jest zalecany, kieruje powietrze nawiewane z pominięciem wymienników ciepła (wyposażenie standardowe).

Automatyka

- Zabudowana wewnątrz urządzenia
- Sterowanie napięciem bezpiecznym – 12 V DC**
- Regulator wydajności wentylacji:
 - regulator manualny RM4
 - regulator cyfrowy RC6 mini
- Podłączenie regulatora wydajności wentylacji przewodem 1 x UTP kat. 5 (8 żył)
- Zasilanie centrali wentylacyjnej:
 - gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym 230 V AC
 - zalecane zabezpieczenie nadprądowe min. B10.
- Procesorowy układ przeciwwamrozeniowy poprzez**:
- wyłączenie nawiewu – zalecany tylko w przypadku gdy temp. powietrza na wlocie centrali (czerpnia) nie spada poniżej -6°C
- wbudowana elektryczna nagrzewnica wstępna PTC (wyposażenie dodatkowe)
- kanałowa recyrkulacyjna przepustnica trójstronna (wyposażenie dodatkowe)

* Dane ekoprojekt Erp2018 dostępne na stronie internetowej.

** Więcej informacji w części opisowej katalogu.

Dane techniczne

SWM* (system wentylacji budynków mieszkalnych)

Klasa efektywności energetycznej A
Jednostkowe zużycie energii (JZE) -37,04 kWh/(m ² /rok)
Jednostkowy pobór mocy JPM 0,22 W/m ³ /h
Strumień objętości powietrza / spręż dyspozycyjny centrali	
– nawiew 200–300 m ³ /h / 690–435 Pa
– wywiew 200–300 m ³ /h / 685–425 Pa
Sprawność cieplna 90–81%
Pobór mocy: wentylatory 25–115 W
– max wentylatory 340 W
– nagrzewnica wstępna PTC 1000 W
Zasilanie centrali 230 V AC
Wymiary filtra harmonijkowy 235 × 340 × 19 mm
Średnica króćców wentylacyjnych 160 mm
Wymiary gabarytowe (wys. × dł. × gł.) 525 × 805 × 370 mm
Masa centrali 36 kg

Wyposażenie dodatkowe

- elektryczna nagrzewnica wtórna PTC – 1,2 kW / 230 V AC
- elektryczna kanałowa nagrzewnica wtórna Mistral ENO – 1 kW / 230 V AC
- przepustnica trójstronna (GWC, recyrkulacja) – 12 V DC
- przepustnica trójstronna (GWC, recyrkulacja) – 230 V AC

Akustyka

Poziom hałasu emitowany przez centralę wentylacyjną w czasie pracy. Dokładny opis warunków pomiaru w opisie.


	normalna praca centrali [dBA]	poziom maksymalny [dBA]
Na zewnątrz	30–56	67
Wywiew	31–60	71
Nawiew	34–63	73

Temperatura powietrza nawiewanego

W tabeli poniżej podano przewidywaną temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczeń, co opisano w broszurze „Wprowadzenie”.

Bieg	Temp. zewn.	Temp. nawiewu					
		Konfig. 1*	Konfig. 2**	Konfig. 3*	Konfig. 4**	Konfig. 5*	Konfig. 6**
I bieg 75 m ³ /h	-15	-	13,5–16,5	-	50,5–53,5	-	30–31
	-5	14–17,5	14,5–17,5	51,5–54,5	51,5–54,5	30,5–31,5	30,5–31,5
	5	-	17,5–19	-	54,5–56	-	31–32
II bieg 150 m ³ /h	-15	-	13–16	-	31,5–34,5	-	23,5–26,5
	-5	13,5–17	15–17	32,5–35,5	33,5–35,5	24,5–27,5	25,5–27,5
	5	-	17–18,5	-	35,5–37	-	27–28,5
III bieg 225 m ³ /h	-15	-	12,5–14,5	-	24,5–26,5	-	20–22
	-5	13–16	14,5–16	25,5–28	26,5–28	20,5–23	21,5–23
	5	-	17–18	-	29–30	-	24–25
IV bieg 300 m ³ /h	-15	-	11,5–13,5	-	20,5–22,5	-	17–19
	-5	12,5–15,5	14–15,5	22–24,5	23–24,5	18,5–21	19,5–21
	5	-	16,5–17,5	-	25,5–26,5	-	22–23



Konfig. 3, 4: nagrzewnica wtórna Mistral ENO; konfig. 5, 6: nagrzewnica wtórna PTC.

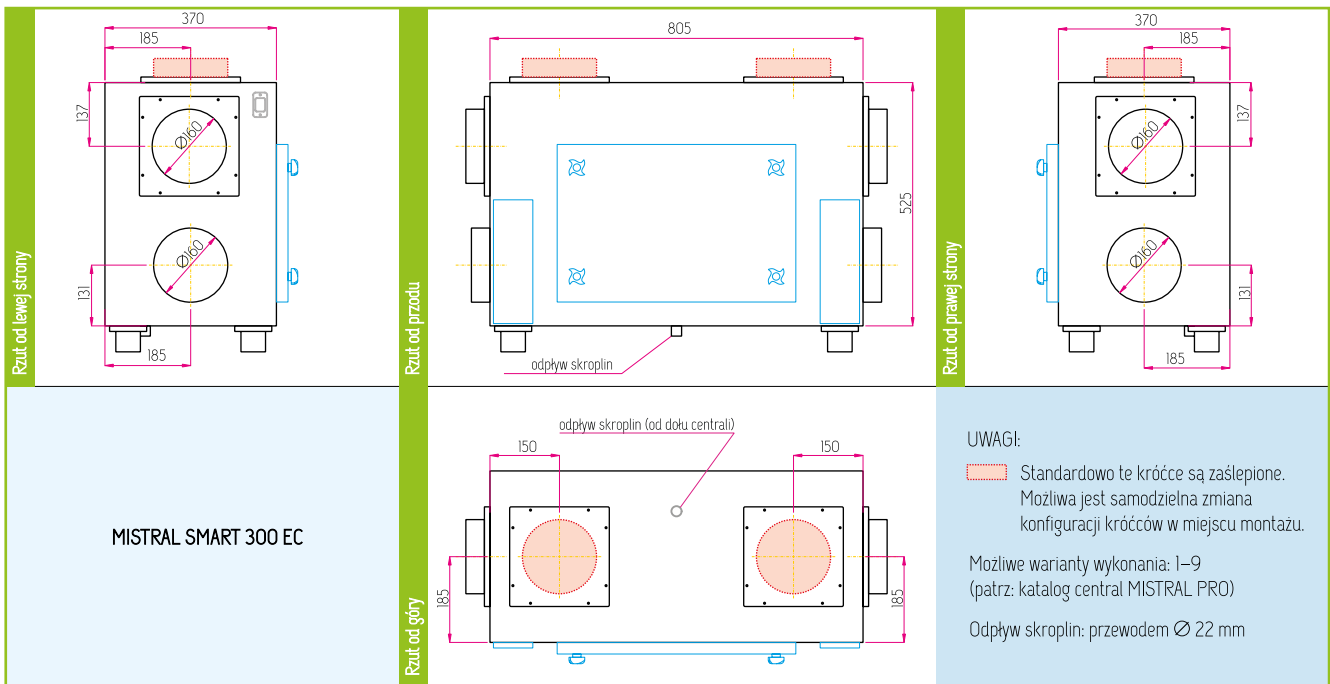


Charakterystyki

- przepływową

- sprawności temperaturowej

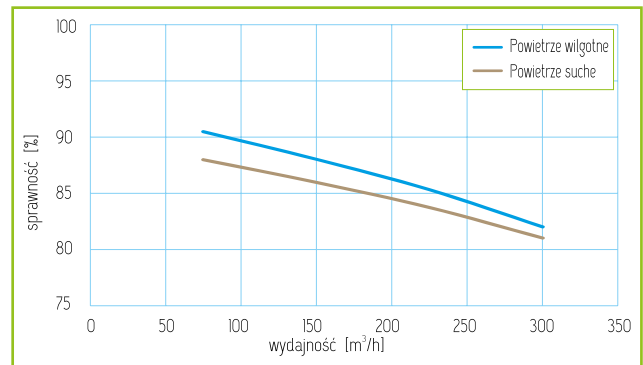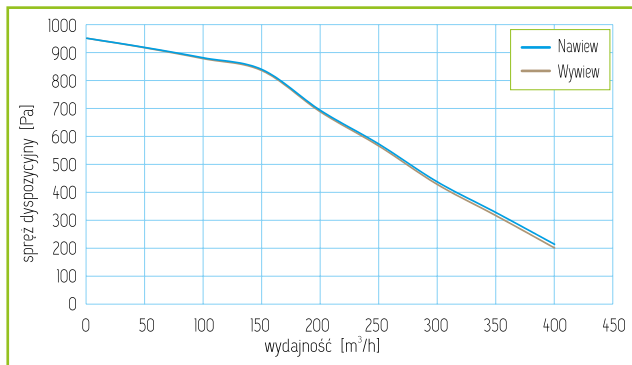

Charakterystykę sprawności podano dla parametrów: SWM*.

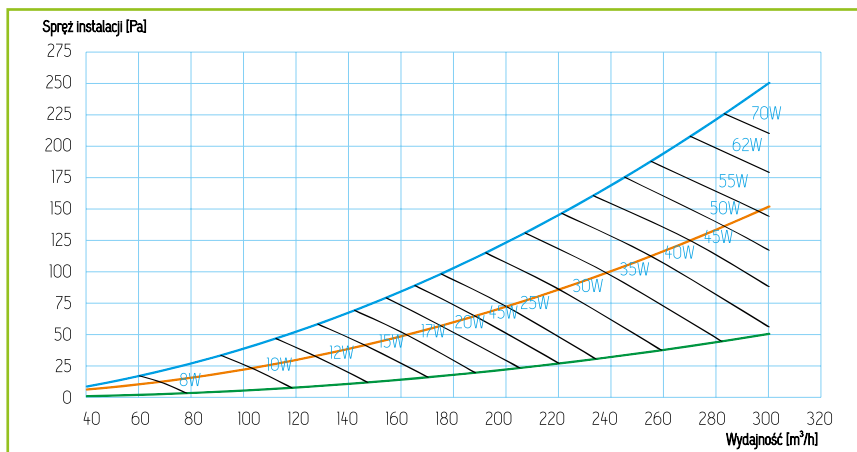

- poboru mocy wentylatora

Zastosowana automatyka umożliwia płynne i niezależne ustawienie wydajności obu wentylatorów.

Wykres przedstawia pobór mocy jednego wentylatora w zależności od parametrów pracy centrali, tj. wydajności oraz sprężu instalacji. W broszurze „Wprowadzenie” opisano, jak na podstawie wykresu obliczyć moc całkowitą centrali oraz moc właściwą wentylatora.